



keine konkrete Anforderung
in der OIB-Richtlinie,
aus brandschutztechnischer
Sicht ist jedoch eine Ausführung
in **E 30 bei GK3 und GK4**
sowie in **E 60 und A2 bei GK5**
zu empfehlen

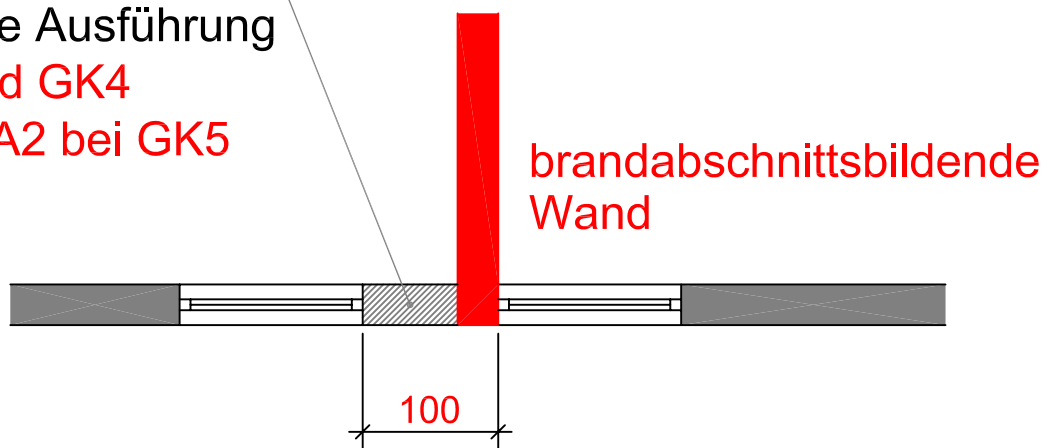

keine konkrete Anforderung
in der OIB-Richtlinie,
aus brandschutztechnischer
Sicht ist jedoch eine Ausführung
in **EI 30 bei GK3 und GK4**
sowie in **EI 60 und A2 bei GK5**
zu empfehlen

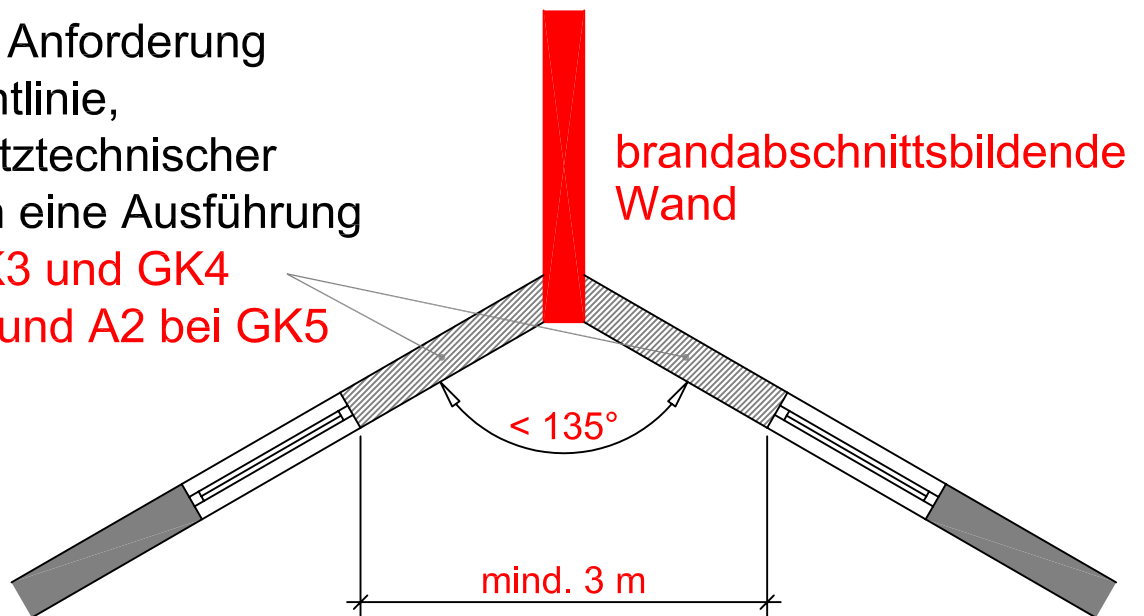

RL 2 Punkt 3.1.6
Begrenzung der horizontalen Brandübertragung

Ausgabe: April 2007

unterstützende Grafik Stand: 12.02.2009