



keine konkrete Anforderung in der OIB-Richtlinie, aus brandschutztechnischer Sicht ist jedoch eine Ausführung in **E 30 bei GK3 und GK4** sowie in **E 60 und A2 bei GK5** zu empfehlen

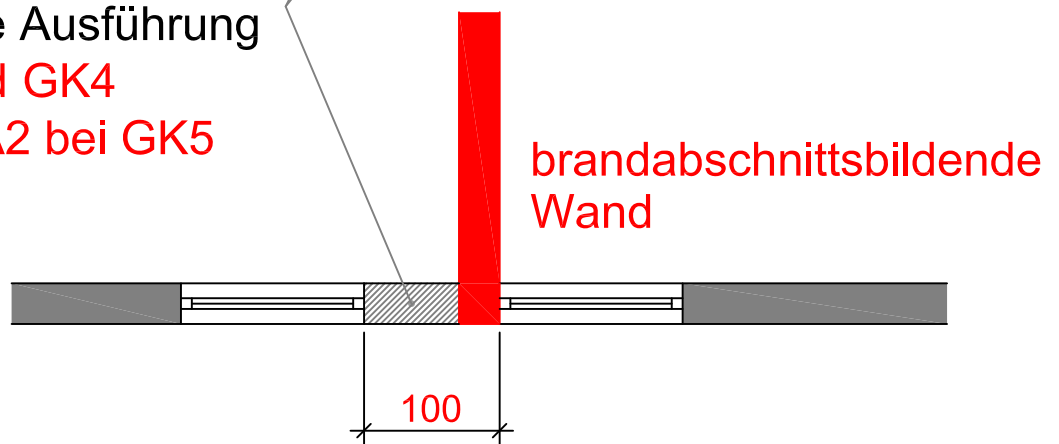

keine konkrete Anforderung in der OIB-Richtlinie, aus brandschutztechnischer Sicht ist jedoch eine Ausführung in **E 30 bei GK3 und GK4** sowie in **E 60 und A2 bei GK5** zu empfehlen

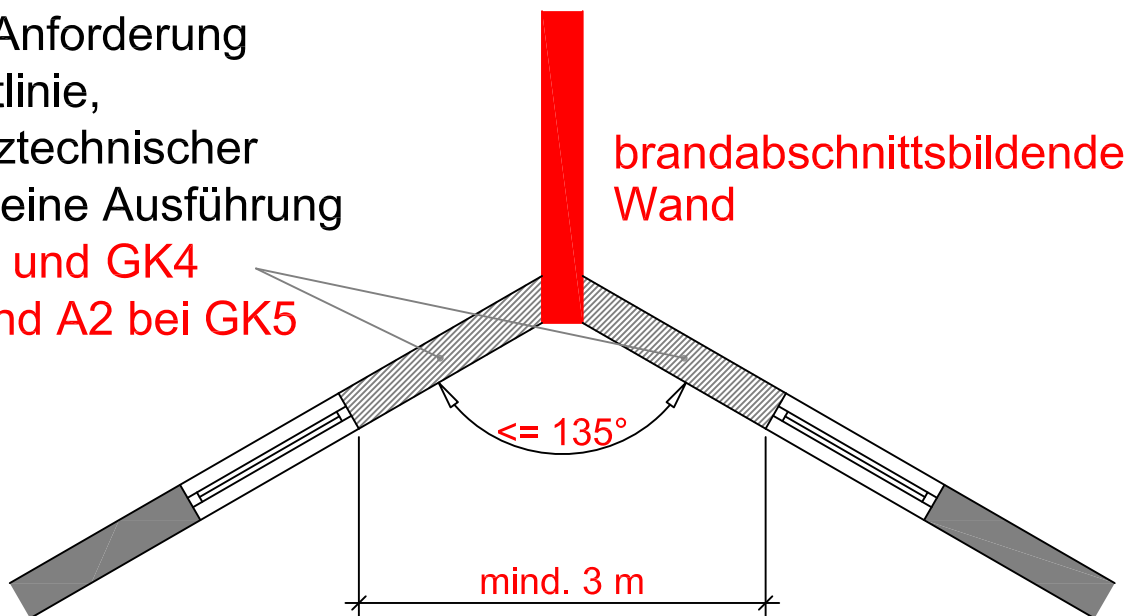

RL 2 Punkt 3.1.6
Begrenzung der horizontalen Brandübertragung

Ausgabe: April 2007

unterstützende Grafik Stand: 12.02.2009